

IP3シリーズ

mopera U U スタンダードプラン終了に伴う製品への影響及び対応のご案内

株式会社iND

mopera U U スタンダードプランの提供終了に伴い、弊社製品の一部機能に影響が発生いたします。

お客様にはご不便をおかけいたしますが、
影響範囲および対応方法についてご案内いたします。

■対象製品

- ・ IP3シリーズ(mopera U U スタンダードプランをご利用のお客様)

■型式

- ・ IP3-LP4
- ・ IP3-LP4- II
- ・ IP3-LP8- II
- ・ IP3-K5D-III
- ・ IP3-LP20

■影響内容


- ・ 2026年12月15日以降、通信(メール含む)がご利用いただけなくなります。。
- ・ 継続してご利用頂くための対応方法については、次ページにてご案内いたします。
- ・ なお、製品により選択可能な移行方法が異なり、いずれか一方のみご利用いただけます。

| 機種 | 移行案① P2 | 移行案② P3~5 |
|-------------|---------|-----------|
| IP3-LP4 | × | ○ |
| IP3-LP4- II | ○ | ○ |
| IP3-LP8- II | ○ | ○ |
| IP3-K5D-III | ○ | × |
| IP3-LP20 | × | ○ |

■概要

ISPサービスの変更及び外部メールサービスへの移行
→現在の使用方法に近い形で移行する方法になります。

■構成

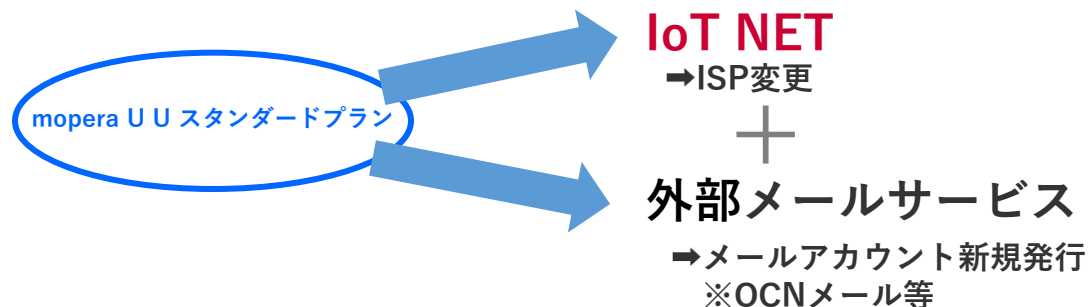

mopera U U スタANDARDプランからISP IoT NETと外部メールサービスへ変更

■対応機種

IP3-LP4- II Ver2.00予定 ※近日公開予定
IP3-LP8- II Ver2.00以降
IP3-K5D-III Ver2.10以降

■メリット

メールフォーマット含め現行と同様の利用方法で継続可能です

■デメリット

既設品をSSL対応の最新バージョンを適用して頂く必要がございます。
ISPの切替が完了するまで利用出来ない期間が発生する可能性がございます。

△注意点


既存装置の設定変更が必要になります。

■概要

弊社ASPサービス「みhurry II」への移行

→現在の使用方法から一部変更がありますが、比較的少ない手間で移行が可能です。

■構成

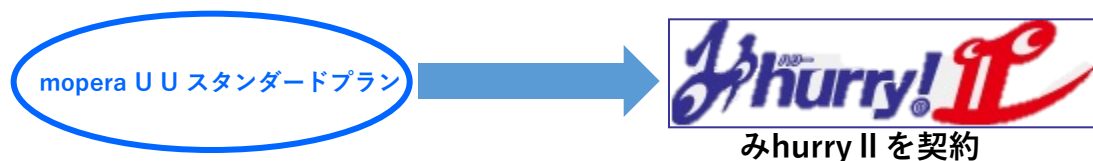

既存のSIMカードとみhurry II を組み合わせて使用します。

※LPWAプランは非対応のため、通信プランの変更が必要になります。

■対応機種

IP3-LP4
IP3-LP4- II
IP3-LP8- II
IP3-LP20

■メリット

mopera U U スタンダードプランの終了までの期間に限り、併用しながら段階的に移行が可能です。
メールの通知先や接点名称などはみhurry II ご契約時に弊社で設定させていただきます。
メールの通知先や接点名称などは、みhurry II のWEB設定ページより変更可能です。

■デメリット

ご請求がSIMカードとみhurry II のそれぞれから請求が発生致します。
メールフォーマット及び機能に一部変更が発生します。

△注意点

既存装置の設定変更が必要になります。

みhurry II をご使用する場合の仕様の差異につきましては、次ページにてご案内致します。


■仕様の差異について(メールフォーマット)

メールフォーマットの仕様差異は以下のとおりです。


■接点変化通知メール

・ 現行


※本文はイベントメール表示の設定内容によって異なります。

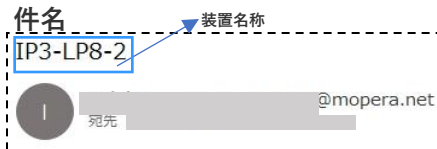

本文(表示設定：全ての状態)

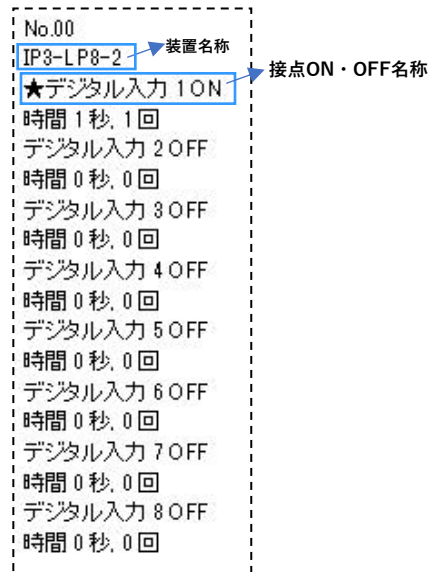

本文(表示設定：発生イベントのみ)

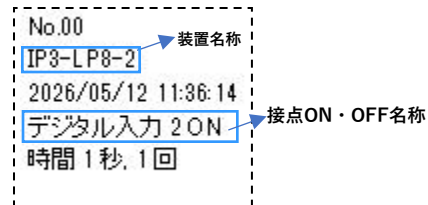

表示方法は機種によって異なります。


■ IP3-LP4
全ての状態に対応

■ IP3-LP4-II
[全ての状態]に対応
※[発生イベントのみ]は今後対応予定

■ IP3-LP8-II
[全ての状態]および[発生イベントのみ]に対応
※発生イベントはver.2.0以降で対応

■ IP-LP20
[発生イベントのみ]に対応

・ みhurry II

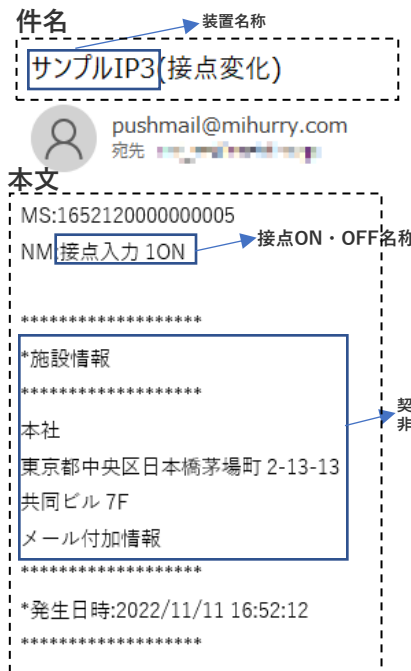

■仕様の差異について(機能)

・機能における仕様差異は以下表のとおりです。

■機能比較

| 機能\機種 | IP3-LP4 | IP3-LP4-II | IP3-LP8-II |
|----------|---------|------------|------------|
| 接点入力変化通報 | ○ | ○ | ○ |
| 停電復電通報 | ○ | ○ | ○ |
| 定期通報 | × | × | × |
| テスト通報 | × | × | ○ |

| 機能\機種 | IP3-LP20 |
|-----------|----------|
| 接点入力変化通報 | ○ |
| 接点ON継続警報 | × |
| 停電復電通報 | ○ |
| 定期通報 | ○ |
| 起動通報 | ○ |
| 保守通報 | ○ |
| アナログ上限通報 | ○ |
| アナログ下限通報 | ○ |
| アナログ変化率通報 | ○ |
| 内部通信異常通報 | ○ |
| テスト通報 | ○ |

※ ×：現行では利用可能ですが、移行案②ではご利用いただけません

※IP3-K5D-IIIは移行案②に対応していません。